4.（2）防災機器配置図／第3展示場（3階）

⊗ ―誘導灯（非常口）
⇦ ―誘導灯（壁埋込型）
▨ ―屋内消火栓
Ⓟ ―火災報知機
◎ ―消火器（壁面 BOX 内）

●展示場内には、有効幅員 2.0m 以上の避難通路を、2か所以上確保してください。
（売り場等のそれぞれの地点から歩行距離15m以内で避難通路に行くことができること）
●▭出入口部分には扉幅 +2.0m（両側）×2.0m の避難通路を確保してください。
●南側壁面スライディングウォール　幅　3.37m
（A 面8枚　B 面8枚）　高さ　6.7m
●中央仕切りパネル　幅　2.8m
高さ　6.7m

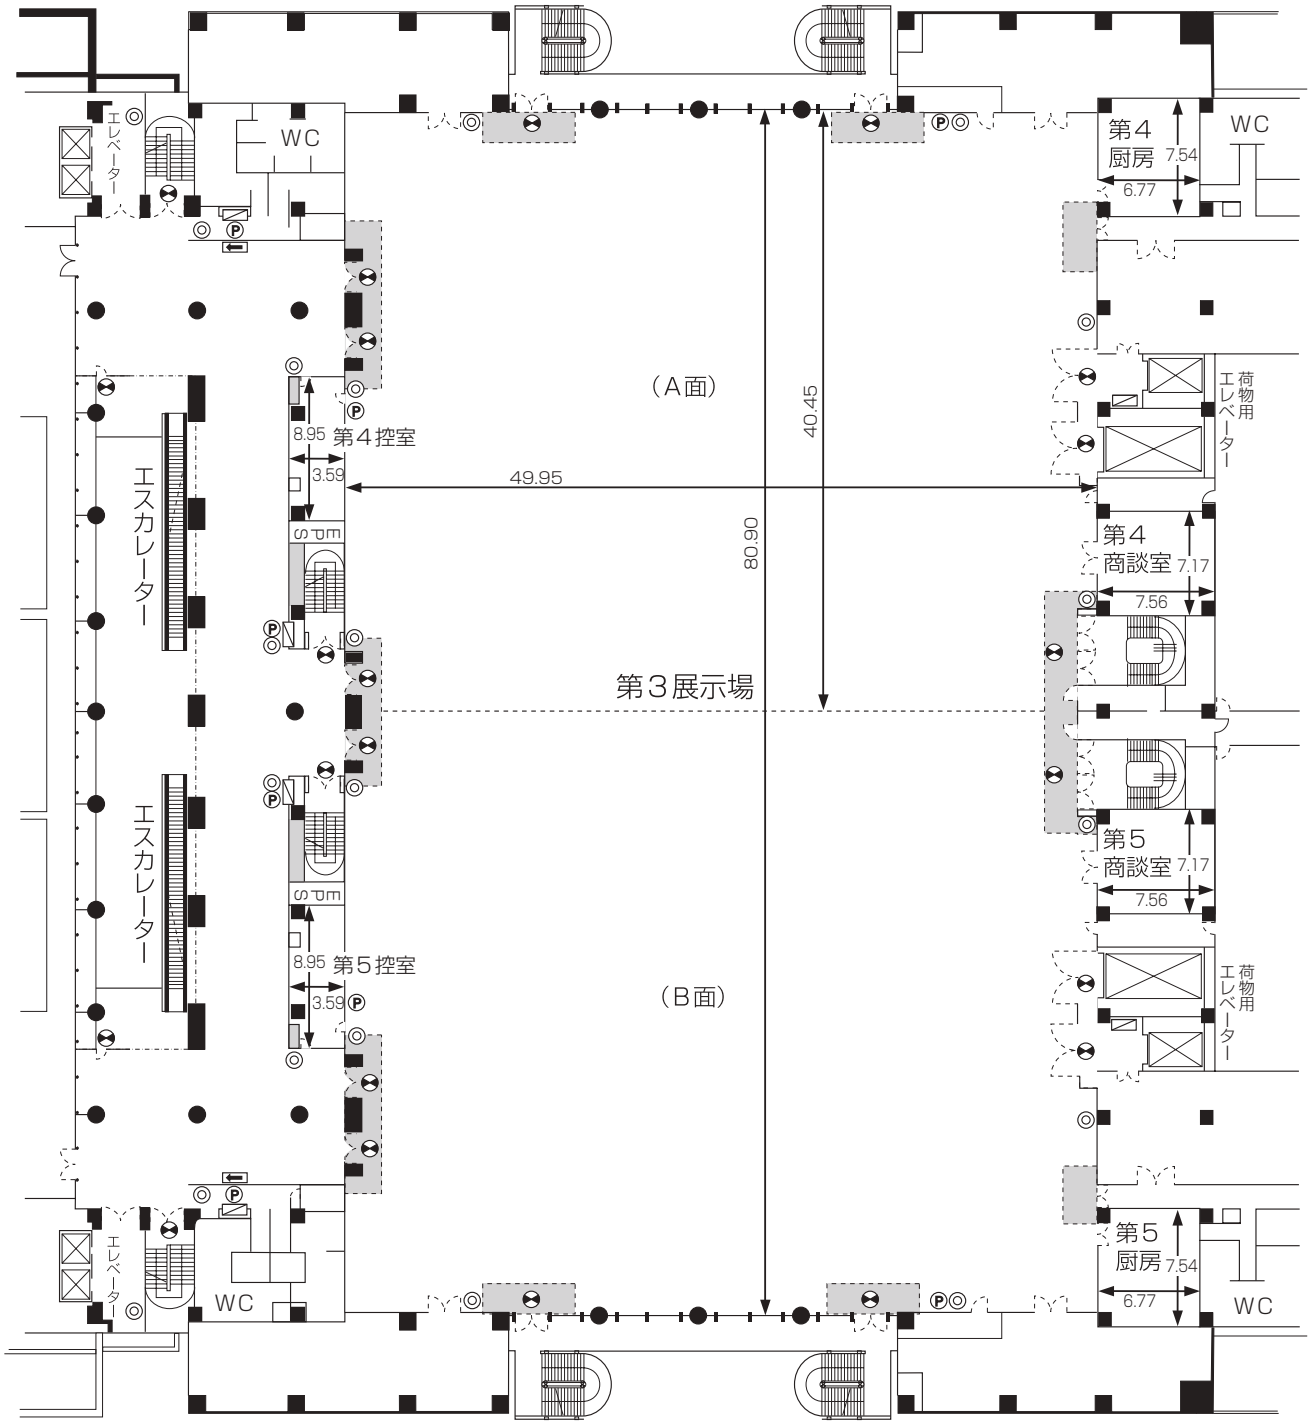

（縮尺：1/500　単位：m）